

最終更新日：2026年6月1日

【本書類の概要】

- 本書類は、**「高圧-蓄電池単独新設」**の申込書です。
- ・利用者さまの円滑なお申込みと弊社の業務効率化のため、電力広域的運営推進機関の様式を加工しております。
 - ・本書類は東北電力ネットワーク専用の申込書のため、他一般送配電事業者へのお申込みには使用できませんのでご注意ください。
 - ・本申込書は、**単独の蓄電池新設のみ**対応しており、他電源種別（蓄電池併設含む）のお申し込みには対応していませんので、ご注意ください。
なお、太陽光新設（逆潮流あり）・太陽光新設（逆潮流なし）の申込書も準備しておりますので、ご活用ください。
 - ・以前に本書類にてご提出いただいた方は、本書類が最新版かお確かめの上、作成しお申込みください。

■各シートの見方

- ： 入力必須
- ： 原則、入力不要（入力必須項目を自動転記させているため必要に応じて修正してください）
- ： 必要な場合または可能な場合は入力
- ： 入力不要
- ： 自動転記となる緑色のセルを編集した場合に表示（入力内容に誤りがないかご確認をお願いします）

■注意事項

- ・概要のシート（本シート）から順番に入力をお願いいたします。黄色塗りセルを入力することで、他シートの同一項目にも連動し、転記されます。
- ・系統連系申込時に本ファイルを使用される場合でも、様式1のシートを入力いただく必要があります。※別途、系統連系申込書の提出が必要となります。
- ・黄色塗りセルは受付に必要な項目となりますので、必ず入力・選択をお願いいたします。未入力箇所がある場合、書類不備として返却させていただきます。
- ・提出される際は、Excelファイルの状態で送付ください。

■提出書類ご対応状況

何種類のPCSを使用しますか？		種類	※型式が同一の機種を1としてください。
出力制御ユニットは何台使用しますか？		台	※PCSを2機種以上使用する場合は、非表示となっているシート（様式3の2②、様式3の3②、様式3の5②）を表示してご記載をお願いします。
			※4機種以上使用する場合は本申込書で対応できませんので、電力広域的運営推進機関の申込書をご使用ください。
様式	未入力箇所	対応状況	
様式1	0箇所	完了	
様式2	0箇所	完了	
様式3の2（直流発電設備）	0箇所	完了	
様式3の3（系統連系保護リレー）	0箇所	完了	
様式3の5（逆変換装置）	0箇所	完了	
様式3の2②（直流発電設備）	38箇所	否	
様式3の3②（系統連系保護リレー）	72箇所	否	
様式3の5②（逆変換装置）	14箇所	否	
様式3の2③（直流発電設備）	38箇所	否	
様式3の3③（系統連系保護リレー）	72箇所	否	
様式3の5③（逆変換装置）	14箇所	否	
様式4の1（負荷設備）	0箇所	完了	
様式5の3（設備運用方法）	0箇所	完了	
様式5の4（単線結線図）	0箇所	完了	
様式5の5（主要設備レイアウト図）	0箇所	完了	
様式5の6（敷地平面図）	0箇所	完了	
様式5の7（発電設備周辺地図）	0箇所	完了	
様式5の8（工事工程表）	0箇所	完了	
様式6（土地調査結果）	1箇所	否	

【高圧】

2026 年 7 月 21 日

接 続 検 討 申 込 書

東北電力ネットワーク株式会社 御中

電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び関係する一般送配電事業者又は配電事業者の約款・要綱等を承認の上、以下のとおり接続検討を申し込みます。

【申込者】

住 所 〒	3 3 3 - 0 8 0 7
	埼玉県川口市長蔵3-20-13
(フリガナ)	(カブシキガイシャグッドエネジー)
事 業 者 名	株式会社グッドエネジー
代 表 者 氏 名	代表取締役 山内 浩一

(1) 発電設備等設置者名又は発電者の名称 (仮称可)	(フリガナ) (カブシキガイシャグッドエネジー)
	株式会社グッドエネジー
一般送配電事業者又は配電事業者の 同一法人又は親子法人等 該当有無	無
(2) 発電所名 (仮称可)	(フリガナ) (アキタケンノシロシヨウサンダイイチケイトウヨウチクデンシヨ)
	秋田県能代市美里第一系統用蓄電所
(3) 発電設備等設置場所の住所	秋田県能代市美里105-1、105-2、108、123-7
(4) 連系先一般送配電事業者又は配電事業者	東北電力ネットワーク株式会社
(5) 既設アクセス設備 ^{※1} の有無	無
	※1：アクセス設備：発電設備等を送電系統に連系するための流通設備
(6) 発電設備等変更の有無	新規
	(変更「有」の場合の変更内容：)
(7) 契約種別 ^{※2} (予定)	上記以外の事業者と受給契約を締結予定 (FIP制度の適用含む)
	※2：入札の対象 (FIT/FIP) をご確認のうえ、選択して下さい。
(8) 負担可能上限額 ^{※3} (消費税等相当額含む)	100,000,000 円
	※3：接続検討の結果、ご提示いただいた負担可能上限額を超過する場合は、申込者の希望を満たしていないことから、「連系否 (連系不可)」として回答いたします。なお、この場合、検討料の返金はいたしません。
(9) 連系地点における最大の受電電力または 最小の受電電力が全量連系できない場合 の配電用変電所・配電塔 ^{※4} の増強 ^{※5} 希 望の有無 ^{※6}	希望する
	※4：配電塔は、変電所の新設や設備の増強が困難な場所で、電気を供給するために設置する小規模で簡易な変電設備で、変電所の代替手段として使用されます。
	※5：増強とは、配電用変電所・配電塔の新設ならびに変圧器の増設・容量変更 (バンク逆潮流対策工事は除く) が対象です。なお、配電用変電所・配電塔の増強は、電源接続案件一括検討プロセス対象となる可能性があります。
	配電用変電所・配電塔は、「早期連系追加対策 (充電制限)」の適用対象外であるため、「早期連系追加対策 (充電制限)」の適用希望有無にかかわらず、増強が必要となる場合があります。
	※6：配電用変電所・配電塔の増強を「希望しない」を選択した場合において、接続検討の結果、増強が必要と判断された場合は申込者の希望を満たしていないことから、「連系否 (連系不可)」として回答いたします。なお、この場合、検討料の返金はいたしません。
	また、使用開始後3年以内の配電用変電所・配電塔の配電系統に連系すると判断された場合は、増強を「希望する・しない」にかかわらず、負担可能上限額により連系可否を判断いたします。
(10) 連絡先	【申込書に関する連絡先窓口】
	住 所 〒 333-0807
	埼玉県川口市長蔵3-20-13
	事 業 者 名： 株式会社グッドエネジー
	所 属： 代表取締役
	担 当 者 名： 山内 浩一
	電 話： 080-3537-2284
	e - mail： koichi.yamauchi@genergy.jp
	【申込書 (技術的事項) に関する連絡先窓口 (上記と異なる場合のみ記載)】
	住 所 〒 337-0003
(11) 特記事項	埼玉県さいたま市見沼区深作3-11-3
	事 業 者 名： SequencEnergy株式会社
	所 属： 代表取締役
	担 当 者 名： 山本 耕司
	電 話： 048-671-3166
	e - mail： info@sequencenergy.com
	【接続検討料請求書の送付先】
	申込書に関する連絡先窓口と同じ
	【接続検討回答書の送付先】
	申込書 (技術的事項) に関する連絡先窓口と同じ
(11) 特記事項	【最寄りの電柱または発電場所の緯度・経度】
	臨海線6号柱

※電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者又は配電事業者は、本申込書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。

※記載内容について、虚偽が判明した場合は、申込は無効となる場合があります。

発電設備等の概要

1. 希望時期

(1) アクセス設備 ^{※1} の運用開始希望日（一般送配電等側設備への接続希望日）	2028年6月19日
(2) 発電設備等の連系開始希望日（試運転） ^{※2}	2028年6月20日
(3) 発電設備等の連系開始希望日（営業運転開始日）	2028年7月1日

※1：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備 ※2：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記載

2. 希望受電電圧・予備電線路希望の有無

(1) 希望受電電圧 ^{※3}	6.6 [kV]
(2) 予備電線路希望の有無	無
希望する予備送電サービス（有の場合）	
予備送電サービス契約電力（有の場合）	[kW]

※3：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。

3. 電源種別

(1) - 1 新設・増設の電源種別

新設・増設する電源種別	蓄電池
特別措置の適用予定 ^{※10}	有（その他負荷「無」）
早期連系追加対策（充電制限）の適用希望 ^{※11}	希望する
備考欄	

(1) - 2 新設・増設の電源種別^{※8}

新設・増設する電源種別	
特別措置の適用予定 ^{※10}	
早期連系追加対策（充電制限）の適用希望 ^{※11}	
備考欄	

(2) - 1 既設の電源種別（既設電源がある場合）^{※9}

既設電源種別	
特別措置の適用予定 ^{※10}	
備考欄	

(2) - 2 既設の電源種別（既設電源がある場合）^{※9}

既設電源種別	
特別措置の適用予定 ^{※10}	
備考欄	

※4：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。 ※5：発電機定格出力1,000kW以下のもの。

※6：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含みます。

※7：地域資源バイオマスに該当する場合は、様式1「(9)特記事項」にその旨記載願います。

なお、その場合で燃料貯蔵や技術に由来する制御により出力抑制が困難となる見込みである場合も様式1「(9)特記事項」にその旨記載願います。

※8：新設、増設時に電源種別が複数ある場合は、「(1) - 2 新設・増設の電源種別」を使用ください。（初期設定は「なし」）

※9：既設電源種別について選択ください。既設電源種別が複数ある場合は、「(2) - 2 既設の電源種別」を使用ください。（初期設定は「なし」）

※10：電源種別が「揚水」または「蓄電池」の場合は、「特別措置の適用予定」の有無についてご選択ください。

なお、「有」の場合のその他負荷とは、揚水発電設備または蓄電池に付随する負荷以外の負荷を指します。

※11：電源種別が「蓄電池」の場合に「早期連系追加対策（充電制限）」の適用希望有無についてご選択ください。

早期連系追加対策（充電制限）とは、順潮流側混雑に対する早期連系対策として、特定の断面における充電を制限することへの同意等を前提に、熱容量面の系統増強をすることなく系統接続を認める対策を指します。

4. 発電設備等の定格出力合計^{※12}

(1) 変更前	初期設定は「なし」	[台]	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])
	初期設定は「なし」	[台]	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])
(2) 変更後	蓄電池	16 [台]	放電側 + 2,000.0 [kW]	充電側 - 1,964.0 [kW]	[kW] ([°C])
	初期設定は「なし」	[台]	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])

※12：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記載

5. 受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）^{※13}

(1) 変更前	最大 ^{※14}	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])
(2) 変更後	最大	1,991.0 [kW] ([°C])	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])
	最小	-1,999.0 [kW] ([°C])	[kW] ([°C])	[kW] ([°C])

（記載例の計算式に拠らない場合は、考え方や理由を記載）： 上記定格通りですが、充放電ともSCADA（上位側EMS）にても制限可能です。

※13：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記載（発電出力が最大になる外気温の受電電力記載は必須）

※14：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、0を記載

6. 自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）

最大	35.0 [kW] (力率 100.0 [%])
最小 ^{※15}	9.0 [kW] (力率 0 [%])

※15：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記載

7. サイバーセキュリティ対策

【留意事項】系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者を通知いただく必要があるため、その確認をさせていただきます。

下記の対策について、同意の上、□にチェックを反映いただくとともに、セキュリティ管理責任者を記載ください。

対策	☒ 系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。 ・事業用電気工作物（発電事業の用に供するものに限る。）は、電力制御システムセキュリティガイドラインに準拠すること。 ・自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。）に係る遠隔監視システム及び制御システムは、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に準拠すること。 ・上記以外の発電設備等は、以下の対策を講じること。 1：外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備等の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策 2：発電設備等の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策
セキュリティ管理責任者：	様式1 連絡先【申込書に関する連絡先窓口】と同じ

発電設備仕様（直流発電設備等）

2026 年 7 月 21 日

1～16 号発電機 新設

1. 全般

(1) 原動機の種類（ガスタービン、風力、太陽光など）	蓄電池
(2) 発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数）	16 [台]

2. 昇圧用変圧器（連系設備を接続するために設置する変圧器の情報を記載ください。）

(1) 定格容量	2,400 [kVA]
(2) 定格1次電圧／2次電圧	400-400 [V]／6.6 [kV]
(3) タップ切替器仕様	タップ数 5
	電圧調整範囲 6.93-6.765-6.6-6.435-6.27 [kV]
(4) %インピーダンス（変圧器定格容量ベース）	7 [%]

3. 直流発電機

直 流 発 電 装 置	直流最大出力	4,112 [kW]
	最高使用電圧	1,000 [V]
逆 変 換 装 置 （ イ ン パ ー タ ）	その他特記事項	①発電設備合計（SCADAにて充放電とも制御可能） （放電時）125kWx16台-負荷9kW=+1,991kW （充電時）-122kWx4台-123kWx12台-35kW=-1999kW ②蓄電池容量の合計 514kWhx16台=8,224kWh
	電気方式	三相3線式
	定格電圧	400 [V]
	定格出力	125.0 [kW]
	力率（定格）	>99 [%]
	力率（運転可能範囲）	遅れ 0 [%]～進み 0 [%]
	運転可能周波数	45.0 [Hz]～55.0 [Hz]
	連続運転可能周波数	45.0 [Hz]～55.0 [Hz]
	周波数低下時の運転継続時間	0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2 [Hz]） 10分以上（連続） [分]
		0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6 [Hz]） 1分以上（連続） [分]
	並列時許容周波数（上限）	設定可能範囲 50.0 [Hz]～52.0 [Hz]
		設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1 [Hz]） 50.1 [Hz]
	自動電圧調整装置（AVR）の有無	無
	自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値）	有の場合 整定値： [V] （整定可能範囲： [V]、 [V]刻み）
	主回路方式	自励式（電圧型）
	出力制御方式	電流制御方式 100%抑制
	絶縁変圧器	無 （直流分検出レベル [A]）
	通電電流制限値・遮断時間	120.0 [%]・300 [ms]
	F R T要件適用の有無	有
	（測定データ）	高周波 （電波障害、伝導障害）対策 電波障害、伝導障害対策あり
	高調波電流歪率	総合 5.0 [%]以下
	各次最大	第 5 次 3.0 [%]以下
	その他	力率一定制御

【留意事項】

- 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
- 異なる種類の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式3を作成し、ご提出ください。
- 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

保護リレー等

保護リレー等

連系用遮断器 その他機器	機器名称	系	製造者	型式	定格容量		遮断容量	動作時間	備考
	遮断器 (VCB)	主	三菱電機	VF-13NM-D	7,200 [V]	600 [A]	12,500 [A]	3 [サイクル]	
	(エネセーバ)	1	三菱電機	TES-GB1-AAA	7,200 [V]	200 [A]	1,200 [A]	3 [サイクル]	
	V T	主	三菱電機	PD-50HF	6,600 [V]/	110 [V]	—	負担：	50 [VA]
					[V]/	[V]	—	負担：	[VA]
	C T	主	三菱電機	CD-25NB	300 /5[A]		過電流強度	40倍	
							過電流定数	n>10	
							機械的耐電流	12.5kA/0.125s	
	P D	主	オムロン	VOC-1MS2		250 [pF]	Z P D	3,810 [V]/	8 [V]
	Z C T	1	オムロン	OTG-N104		600 [A]			

保護 リレー 諸元	記号	リレー名称	系	製造者	型式	相数	整定範囲						
	OCR-H (51R)	過電流	主	三菱電機	MOC-A3T-R	2	電流：	0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-20		瞬時：	LOCK-10-15-20-25-30-35-40-50-60A		
							時限：	LOCK-3-3.5-4-4.5-5-6A					
	DGR (67GR)	地絡方向	主	戸上電機	LTR-P-DOT	1	電流：	0.2～0.8A		電圧：	2～10%		
							時限：	0.1～0.8S					
	OVGR (64R)	地絡過電圧	1	オムロン	K2ZC-K2GV-NUC	1	電圧：	LOCK-2.0～30%		時限：	0.1～9.9s (0.1s ステップ)		
			2				電圧：			時限：			
								備考：	電圧：10%、時限：1.0s／OVGR接点はSCADA経由でInverter停止				
	DSR (67S)	方向短絡	1				電流：			時限：			
								電圧：			時限：		
								備考：					
			2				電流：			時限：			
							電圧：			時限：			
						備考：							
	OVR (59R)	過電圧	1	Sungrow Power Supply Co., Ltd	SC125CX	3	電圧：	400.0～560.0V (0.1V Step)		時限：	0.05～14400.00s (0.01 Step)		
			2				電圧：			時限：			
								備考：	初期設定値：460.0V 1.00s				
	UVR (27R)	不足電圧	1	Sungrow Power Supply Co., Ltd	SC125CX	3	電圧：	320.0～400.0V (0.1V Step)		時限：	0.05～14400.00s (0.01 Step)		
			2				電圧：			時限：			
								備考：	初期設定値：初期値：340.0V 1.00s				
	OFR (95H)	周波数上昇	1	Sungrow Power Supply Co., Ltd	SC125CX	1	周波数：	50.04～55.00Hz (0.01Hz Step)		時限：	0.05～14400.00s (0.01 Step)		
	UFR (95L)	周波数低下	1	Sungrow Power Supply Co., Ltd	SC125CX	1	周波数：	45.00～49.96Hz (0.01Hz Step)		時限：	0.05～14400.00s (0.01 Step)		
								備考：	初期設定値：49.00 1.00s				
			2				周波数：			時限：			
						備考：	初期設定値：						
	RPR ※ (67P)	逆電力	1				電力：			時限：			
								備考：					
			2				電力：			時限：			
						備考：							
	UPR ※ (91L)	不足電力	1				電力：			時限：			
								備考：					
			2				電力：			時限：			
						備考：							
	単独運転検出要素 (受動：電圧位相跳躍検出方式)				Sungrow Power Supply Co., Ltd	SC125CX	1	整定値：	3° ～18°		時限：	0.5s以下	
					備考：	初期設定値：12°							
単独運転検出要素 (能動：周波数シフト方式)				Sungrow Power Supply Co., Ltd	SC125CX	1	整定値：	48.5Hz／51.5Hz		時限：	0.5～1.0s		
					備考：	初期設定値：変更不可							

※逆潮流なしの場合

付加機能に関する事項	・電圧上昇抑制機能	有
	・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能	無
	・自動負荷遮断装置	無
	・自動同期検定装置	無
	電圧	[%]、周波数差 [Hz]
	位相差	度、前進時間 [s]
・その他		力率一定制御機能

2026 年 7 月 21 日

発電設備仕様（逆変換装置）

1～16 号発電機 新設

1. 全般

(1) 原動機の種類（風力、太陽光など）	蓄電池
(2) 台数（逆変換装置またはPCSの台数）	16 [台]

2. 逆変換装置

(1) メーカー・型式	【メーカー】	Sungrow Power Supply Co., Ltd.						【型式】	SC125CX（ST510CSに内蔵）									
(2) 電気方式	三相 3 線式																	
(3) 定格容量	(充電側)	-	2,000.0	[kVA]	(内訳)	125.0	[kVA]	16	台	(放電側)	+	2,000.0	[kVA]	(内訳)	125.0	[kVA]	16	台
							[kVA]		台							[kVA]		台
							[kVA]		台							[kVA]		台
(4) 定格出力	(充電側)	-	1,964.0	[kW]	(内訳)	122.0	[kW]	4	台	(放電側)	+	2,000.0	[kW]	(内訳)	125.0	[kW]	4	台
						123.0	[kW]	12	台						125.0	[kW]	12	台
							[kW]		台							[kW]		台
(5) 出力変化範囲	-1,964.0 [kW] ～										2,000.0 [kW]							
(6) 定格電圧	0.4 [kV]																	
(7) 力率（定格）									>99 [%]									
(8) 力率（運転可能範囲）									遅れ	0 [%] ～ 進み					0 [%]			
(9) 定格周波数									50 [Hz]									
(10) 連続運転可能周波数	45.0 [Hz] ～				55.0 [Hz]				運転可能周波数※1			45.0 [Hz] ～				55.0 [Hz]		
(11) 周波数低下時の運転継続時間※1	0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2 [Hz]）									10分以上（連続） [分]								
	0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6 [Hz]）									1分以上（連続） [分]								
(12) 並列時許容周波数（上限）	設定可能範囲									50.0 [Hz] ～				52.0 [Hz]				
	設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1 [Hz]）									50.1 [Hz]								
(13) 電圧調整機能	無効電力制御機能、力率一定制御機能																	
(14) 自動同期検定機能（自励式の場合）	無																	
(15) 系統並解列箇所	添付 様式 5 の 4 参照																	
(16) 通電電流制限値・遮断時間	120 [%] ・ 300.0 [ms]																	
(17) 主回路方式	自励式（電圧型）																	
(18) 出力制御方式	電流制御方式																	
(19) 事故時運転継続（F R T）要件適用の有無	有																	
(20) 高調波電流歪率									総合		5.0 [%]							
									各次最大		第	5 次		3.0 [%]				
(21) 発電機の出力特性（風力の場合）	添付 様式 5 の 9 ～ 1 0 参照																	
(22) 出力変動対策の方法（風力の場合）	添付 様式 5 の 1 1 参照																	
(23) 蓄電池設置（出力変動対策）の有無（風力の場合）※2	（該当する場合、有無を選択下さい）																	
(24) ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合）	（該当する場合、有無を選択下さい）																	
(25) 蓄電容量										出力	2,000.0 [kW]			時間	4 [h]			

※1：逆変換装置を用いた発電設備等でFRT要件非適用の設備は記載不要

※2：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。

（任意様式）

【留意事項】

- 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
- 異なる種類の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式3を作成し、ご提出ください。
- 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

負荷設備および受電設備

1. 負荷設備

(1) 合計容量	35.0 [kW]
(2) 総合負荷力率	100.0 [%]

2. 受電用変圧器 (屋内電源、照明等のために設置する変圧器の情報をご記載ください。)

(1) 定格容量	5 [kVA]
(2) 定格 1 次電圧 / 2 次電圧	6.6 [kV] / 210-105 [V]
(3) タップ切替器仕様	タップ数 3
	電圧調整範囲 R6, 600-F6, 300-6, 000 [kV]
	制御方式 手動
(4) %インピーダンス (変圧器定格容量ベース)	2.21 [%]
(5) 台数	1 [台]

3. 調相設備※1

(1) 種類	無
(2) 電圧別容量	高圧 低圧
(3) 合計容量	
(4) 自動力率制御装置の有無	無

※1：「総合負荷力率」に調相設備を含む場合は不要

4. 高調波発生機器 (無)

※高調波発生機器を有する場合には、「高調波抑制対策技術指針 (IEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付してください。

5. 電圧フリッカ発生源 (無) 電圧フリッカ対策 (無)

対策設備の概要 ※電圧フリッカ対策有の場合は資料を添付してください。

6. 特記事項

設備運用方法

ー 蓄電池運転パターン、受電地点における受電電力パターン ー



■提出前チェックリスト ※別紙で提出される場合も、すべての欄の入力・チェックをお願いします。

①様式5の3（設備運用方法）は本紙で提出されますか。それとも別紙にて提出されますか？		本紙にて提出
②放電の最大値は【5. 受電地点における受電電力（送電系統への送電電力） 最大】である、1,991.0 kW以下で記載されていますか？	1,991.0	✓
③充電の最大値は【5. 受電地点における受電電力（送電系統への送電電力） 最小】である、-1,999.0 kW以上で記載されていますか？	-1,999.0	✓
④放電・充電が「0kW」の場合も含め、表のすべての欄へ入力されていますか？		✓

時季※1	通 年
------	-----

※1：通年のパターンを代表でご記入ください。ただし、必要に応じて季節別のパターンの提出を求める場合もございます。

時刻	稼働 [kW]		停止 [kW]	
	放電	充電	放電	充電
0:00	0	9	0	9
1:00	0	9	0	9
2:00	0	9	0	9
3:00	0	9	0	9
4:00	0	9	0	9
5:00	0	9	0	9
6:00	0	9	0	9
7:00	0	9	0	9
8:00	0	9	0	9
9:00	0	9	0	9
10:00	0	1,999	0	9
11:00	0	1,999	0	9
12:00	0	1,999	0	9
13:00	0	1,999	0	9
14:00	0	9	0	9
15:00	0	9	0	9
16:00	1,991	9	0	9
17:00	1,991	9	0	9
18:00	1,991	9	0	9
19:00	1,991	9	0	9
20:00	0	9	0	9
21:00	0	9	0	9
22:00	0	9	0	9
23:00	0	9	0	9

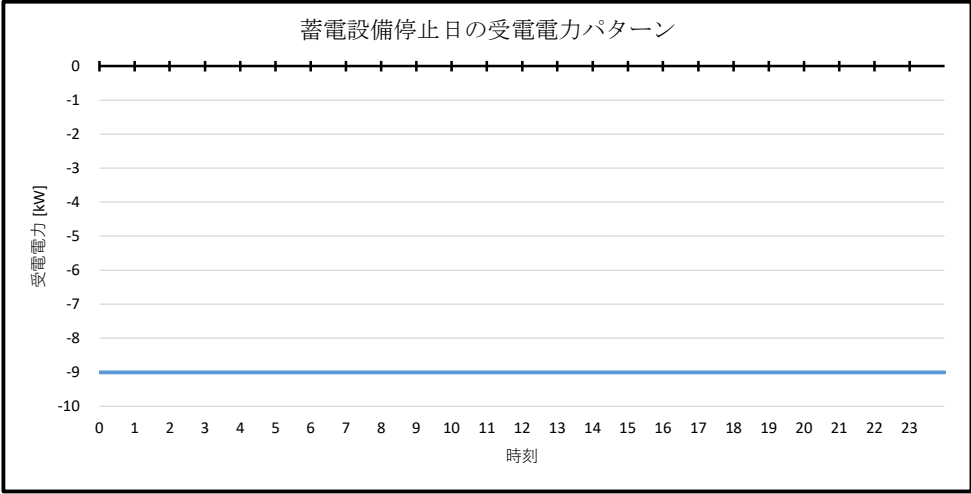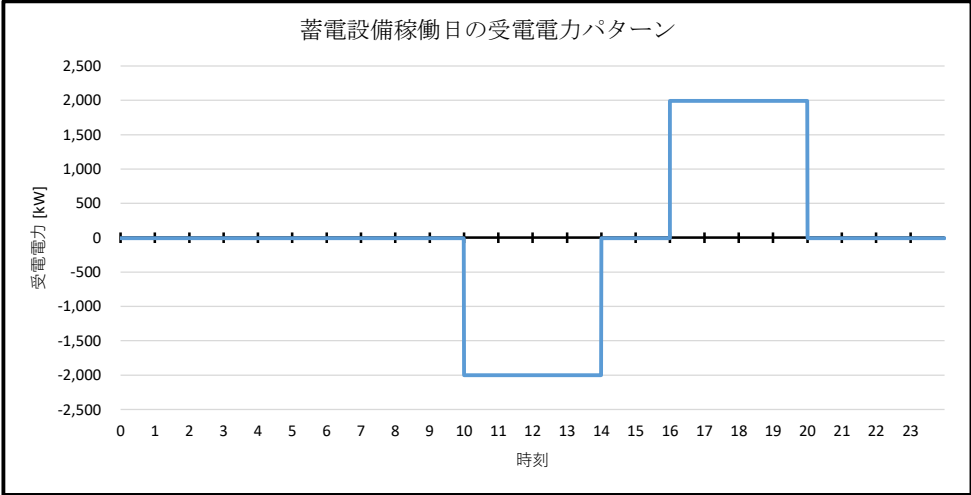

単 線 結 線 図

■提出前チェックリスト ※別紙で提出される場合も、すべての欄の入力・チェックをお願いします。

①様式5の4（単線結線図）は本紙で提出されますか。それとも別紙にて提出されますか？（貼付けにより文字が不鮮明となる場合は別紙にて提出をお願いします。）	別紙にて提出		
②一般送配電事業者の名前は東北電力ネットワーク株式会社になっていますか？（単線結線図内に一般送配電事業者の名前がある場合）	✓		
③商用電源周波数はお申込場所の周波数帯となっていますか？また、電圧は6(6.6)kVとなっていますか？	✓		
④系統解列箇所は記載されていますか？	✓		
⑤昇圧用変圧器の容量は、「様式3の2 2. 昇圧用変圧器 (1) 定格容量」と一致していますか？	様式3の2	2,400	kVA
⑥受電用変圧器の容量は、「様式4 2. 受電用変圧器 (1) 定格容量」と一致していますか？	様式4	5	kVA
⑦変圧器の励磁突入電流対策品を設置する場合、設置個所を明記していますか。設置しない場合は変圧器の励磁突入電流の資料をご提出ください。（単機300kVA超過の場合）	対策品の設置個所を記載済		

※添付する場合はこちらの枠内をお願いします。

【留意事項】

- ・本様式に記載する系統連系保護リレーの「デバイスNo.」や「遮断器No.」については、様式3の3（系統連系保護リレー）で記載した記号の内容と統一するようにお願いします。
- ・本様式に記載する「C T比」や「V T比」については、様式3の3（系統連系保護リレー）で記載した記号の内容と統一するようにお願いします。

※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。

設 備 配 置 関 連

ー 主要設備レイアウト図 ー


■提出前チェックリスト ※別紙で提出される場合も、すべての欄の入力・チェックをお願いします。

①様式5の5（主要設備レイアウト図）は本紙で提出されますか。それとも別紙にて提出されますか？（貼付けにより文字が不鮮明となる場合は別紙にて提出をお願いします。）

本紙にて提出

②計量器・VCT・通信端末並びに受電設備の設置場所がわかるように記載されていますか？

✓

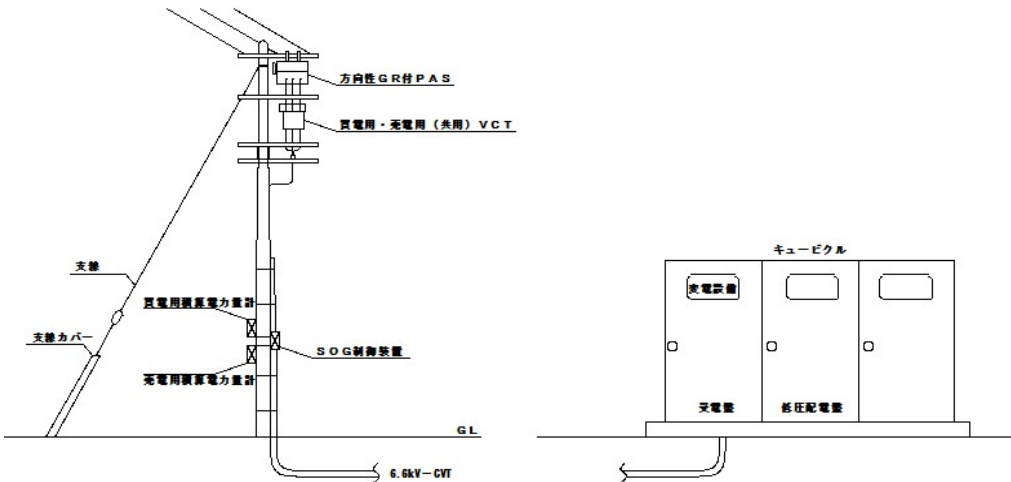

※添付する場合はこちらの枠内にお願いします。

※計量器・VCT・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載
※計量器・通信端末設備の設置仕様（壁掛け・自立盤）が決まっていれば記載
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載

縮 尺

1

／

1,000

（必ずご記載ください）

2026 年 7 月 21 日

設 備 配 置 関 連

－ 敷 地 平 面 図 －

■提出前チェックリスト ※別紙で提出される場合も、すべての欄の入力・チェックをお願いします。

①様式5の6（敷地平面図）は本紙で提出されますか。それとも別紙にて提出されますか？（貼付けにより文字が不鮮明となる場合は別紙にて提出をお願いします。）

別紙にて提出

②需要場所（発電設備を含めた敷地）がわかるように枠などが記載されていますか？

✓

③需要場所に接する道路（進入路含めて）が記載されていますか？

✓

④発電設備の設置場所がわかるように記載されていますか？

✓

⑤連系柱（東北電力ネットワーク柱）は、「様式1 備考欄」へご記載いただいた電柱と一致しておりますか？

連系柱

臨海線6号柱

✓

⑥構内受電柱の記載がありますか？（連系柱との距離が分かる場合は合わせて記載をお願いします。）

✓

⑦受電設備（キュービクル）の記載がありますか？

✓

※添付する場合はこちらの枠内にお願いします。

※計量器・VCT・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載

※通信ケーブルの引込ルート指定があればわかるように記載

縮 尺

1 / 25,000

（必ずご記載ください）

縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。

※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。

■提出前チェックリスト ※別紙で提出される場合も、すべての欄の入力・チェックをお願いします。

- 本紙にて提出



1	25,000
---	--------

(必ずご記載ください)

縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。

■ ■ 提出前チェックリスト ※別紙で提出される場合も、すべての欄の入力・チェックをお願いします。

様式 2 2028年6月19日

✓

[illegible]

土地調査結果

■提出前チェックリスト ※別紙で提出される場合も、すべての欄の入力・チェックをお願いします。

①様式 1 の「（３）発電設備等設置場所の住所」へ記載されているすべての住所・地番について記載されていますか？

様式1

秋田県能代市養蚕 1 0 5－1、1 0 5－2、1 0 8、1 2 3－7

✓

No.	住所※1	用途	所有区分	地目	所有者名※2	対応状況※3	添付書類の有無※4	添付書類の種類
1	秋田県能代市養蚕105-1	発電場所	民地	畑	大山 一彦	接続検討申込を行うことを地権者に了解を得ている	有	土地暫定譲渡契約書
2	秋田県能代市養蚕105-2（進入路）	その他	民地	畑	佐藤 光子	接続検討申込を行うことを地権者に了解を得ている	有	土地暫定譲渡契約書
3	秋田県能代市養蚕108（進入路）	その他	民地	畑	佐藤 光子	接続検討申込を行うことを地権者に了解を得ている	有	土地暫定譲渡契約書
4	秋田県能代市養蚕123-7（進入路）	その他	民地	宅地	佐藤 光子	接続検討申込を行うことを地権者に了解を得ている	有	土地暫定譲渡契約書
5								
6								
7								
8								
9								

- ※1 記載いただく住所は、様式 1 の「（３）発電設備等設置場所の住所」と整合を図ってください。
なお、発電設備と受電設備の設置場所が異なる場合は、いずれの設置場所も調査の対象となります。
- ※2 国や自治体の所有の土地の場合は、その名称をご記載ください。
- ※3 現地確認状況や地権者との交渉予定等について、ご記載ください。
- ※4 土地に制約がないこと（連系可能な土地であること）を証明する書類（所有者の同意書、土地の購入契約書、土地の借用契約書、土地の権原があることを証する書類、自治体などの使用許可証など）がある場合は、ご提出（任意）ください。
なお、申込時点における書類の提出は任意となりますが、土地に制約がないことを確認するために、必要に応じて一般送配電事業者等から提出を求めることがあります。
- ※5 欄が足りない場合は項目を網羅の上、別紙で提出してください。

2026年7月21日

発電設備設置者名： 株式会社グッドエネジー

保護継電装置ブロック図

設置する保護リレーの解列個所をご記載ください。設置なしの保護リレーについては空欄でかまいません。

保護リレー

解列個所1

解列個所2

OVGR(地絡過電圧継電器)	→		
DSR(短絡方向継電器)	→		
OVR(過電圧継電器)	→		
UVR(不足電圧継電器)	→		
OFR(周波数上昇継電器)	→		
UFR(周波数低下継電器)	→		
RPR(逆電力継電器)	→		
UPR(不足電力継電器)	→		
単独運転検出(受動)	→		
単独運転検出(能動)	→		
転送遮断装置	→		

記載例

単独運転検出(能動)	→	PCS内部開閉器	ゲートブロック
------------	---	----------	---------

2026年7月21日

運転・監視・連絡体制

発電設備設置者名： 株式会社グッドエネジー

1. 監視・連絡体制

項 目	説 明
監視方式	(選択して下さい)
連絡体制	【通常時】
	事業者名：
	連絡先：
	【夜間・休日】
	事業者名：
	連絡先：

●連絡体制は「託送供給約款別冊系統連系技術要件」、「高圧系統業務指針」の要件を満たす連絡先を記載するものとし、次のいずれかを用いることができます。


1. 専用保安通信用電話設備
 2. 電気通信事業者の専用回線電話
 3. 次の条件をすべて満たす場合においては、一般加入電話または携帯電話
 - (1) 発電者側の交換機を介さず直接技術員との通話が可能な方式（交換機を介する代表番号方式ではなく、直接技術員駐在所へつながる単番方式）とし、発電設備等の保守監視場所に常時設置されていること。
 - (2) 話中の場合に割り込みが可能な方式（キャッチホン等）であること。
 - (3) 停電時においても通話可能なものであること。
 - (4) 災害時等において当社と連絡が取れない場合には、当社との連絡がとれるまでの間、発電設備等の解列または運転を停止すること。また、保安規程上明記されていること。
- 事故時・下げ代不足時（当社からの指令により発電設備を解列させること）の対応について記載した資料を添付してください。
- ・技術員駐在所設置場所
 - ・技術員駐在所から発電所（およびアクセス配電線）までの移動時間（夏季・冬季）等

2026年7月21日


インピーダンスマップ

発電設備設置者名： 株式会社グッドエネジー

パターン1：VCTを受電柱に取付の場合

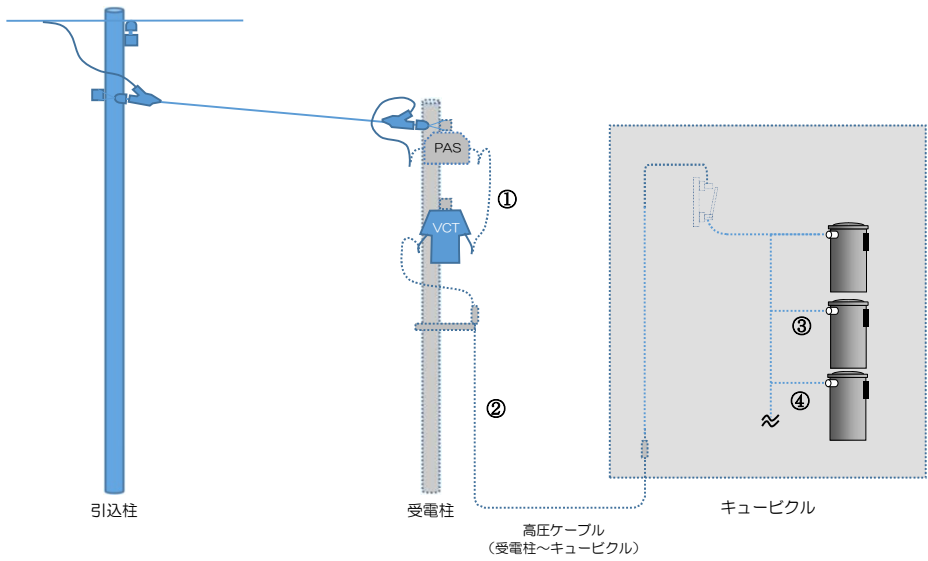

パターン2：VCTをキュービクル内に取付の場合

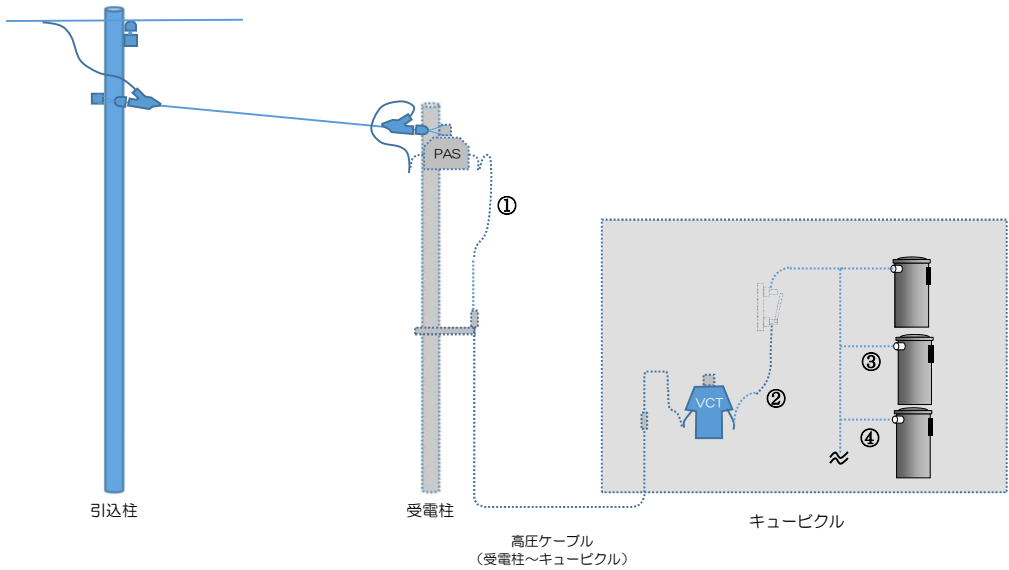

1. 線路データ

区間	区分	電線線種・サイズ	距離 (km)	インピーダンス			
				R(Ω)		X(Ω)	
①	PAS～VCT	選択してください					
②	VCT～Tr 1台目	選択してください					
③	～Tr 2台目	選択してください					
④	～Tr 3台目	選択してください					
⑤	～Tr 4台目	選択してください					
		変圧器数が4台以上の場合は、必要に応じて行数を追加して記載してください。					
		合 計					

2026年7月21日

アクセス配電線

発電設備設置者名： 株式会社グッドエネジー

発電事業者でアクセス配電線^{※1}を構築する場合のみ、以下の項目をご記載のうえご提出をお願いいたします。

※1 発電設備と既設配電線を接続するために新設する線路

1. 架空線区間の設計

(1) 区間（東北電力NW最寄り電柱～発電事業者第一柱） ^{※2}	(自) ○○線○○号 ～ (至)
(2) こう長（発電場所～発電事業者第一柱） ^{※3}	[km]
(3) 電線	
(a) 種類	
(b) サイズ ^{※4}	mm × 条

※2： (至) は発電事業者第一柱となります。

※3： こう長は小数点以下第1位まで記載してください。

※4： 条数は1相当当たりの条数を記載してください。

【留意事項】

- アクセス配電線（発電設備側）の経過図（縮尺は任意）を添付してください。
- 確認のため、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

2026年7月21日

遠隔出力制御

発電設備設置者名： 株式会社グッドエネジー

◇出力制御機能付 P C S 仕様等

(1) 出力制御スケジュール 運用方法 (どちらか選択してください)	☐ 更新スケジュール (原則、こちらを選択。ノンファーム型 接続の場合は、必ずこちらを選択)	☐ 固定スケジュール				
『更新スケジュール』は、弊社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し、インターネット環境を経由して最新スケジュールを受信することで、可能な限り売電を行えるようにする運用のことをいいます。 『固定スケジュール』は、山間部等でインターネット環境の構築が困難な場合において、メーカーさま等による作業により、あらかじめ1年先まで出力制御スケジュール（固定スケジュール）を登録していただく運用のことをいいます。 『固定スケジュール』を選択する場合は、以下記載のリスクを承諾したうえで選択ください。 ・固定スケジュールによる出力制御は、一般送配電事業者からの出力制御指示とは別に実施いただくものであり、出力制御の実施回数にはカウントされないため、更新スケジュールによる出力制御より頻度が多くなる可能性があります。 ・初年度の固定スケジュールの登録が定例（3月）登録月とずれている場合は、初年度のみ2回の現地設定作業（メーカーさま等による有料作業）が必要になることがあります。 ・定期的なスケジュール設定作業を怠ることにより発電が自動停止いたします。 なお、お客さまが出力制御スケジュール登録作業の遅延等により発電設備が停止した場合の発電量の損失は補償できません。						
2. 発電所 I D 必要数 (出力制御ユニット設置数)	変更前	⇒ 変更後	※新設の場合は、変更後にのみ、必要数を記載ください。 出力制御ユニット設置数の合計と同数としてください。			
3. 出力制御機能付 P C S 等 メーカー名・型式		(P C S 等本体[狭義]および出力制御ユニット等)				
出力制御ユニット等			P C S 等			備考
メーカー名	型式	設置数	メーカー名	型式	設置数	
●上記ユニット等で制御する P C S 等を右欄にご記入ください。 ●1つのユニット等で4種類以上の P C S 等を制御する場合は、 P C S 欄等の下に続けてご記入ください。 ●上記ユニット等と異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。						
●上記ユニット等で制御する P C S 等を右欄にご記入ください。 ●1つのユニット等で4種類以上の P C S 等を制御する場合は、 P C S 欄等の下に続けてご記入ください。 ●上記ユニット等と異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。						
●上記ユニット等で制御する P C S 等を右欄にご記入ください。 ●1つのユニット等で4種類以上の P C S 等を制御する場合は、 P C S 欄等の下に続けてご記入ください。 ●上記ユニット等と異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。						

- 出力制御ユニット等については、メーカーによって「計測ユニット」「電力検出ユニット」「送信ユニット」「電力モニタ」等、製品名称が異なる場合がございます。東北電力ネットワークサーバーからの遠隔出力制御に対応可能な P C S 等と出力制御ユニット等の組合せを必ず P C S メーカーへ確認したうえで、ご記入ください。
- J E T 認証品の出力制御機能付 P C S（広義）については、J E T 認証登録上の P C S 型名および出力制御装置型名をそれぞれ P C S 等型式および出力制御ユニット等型式欄にご記入ください。
- J E T 非認証品の出力制御機能付 P C S（広義）については、P C S メーカーへ確認した型式をご記入ください。
(P C S メーカーにて発行する遠隔出力制御機能に係る試験成績書等の提出が必要となる場合がございます。)
- 更新スケジュールで出力制御に対応する場合は、インターネット環境の構築を発電開始日まで実施ください。
- 発電設備等の新設または増設の系統連系申込時は、原則全電源種別が提出対象となります。
- 逆潮流なしの場合は提出不要です。