


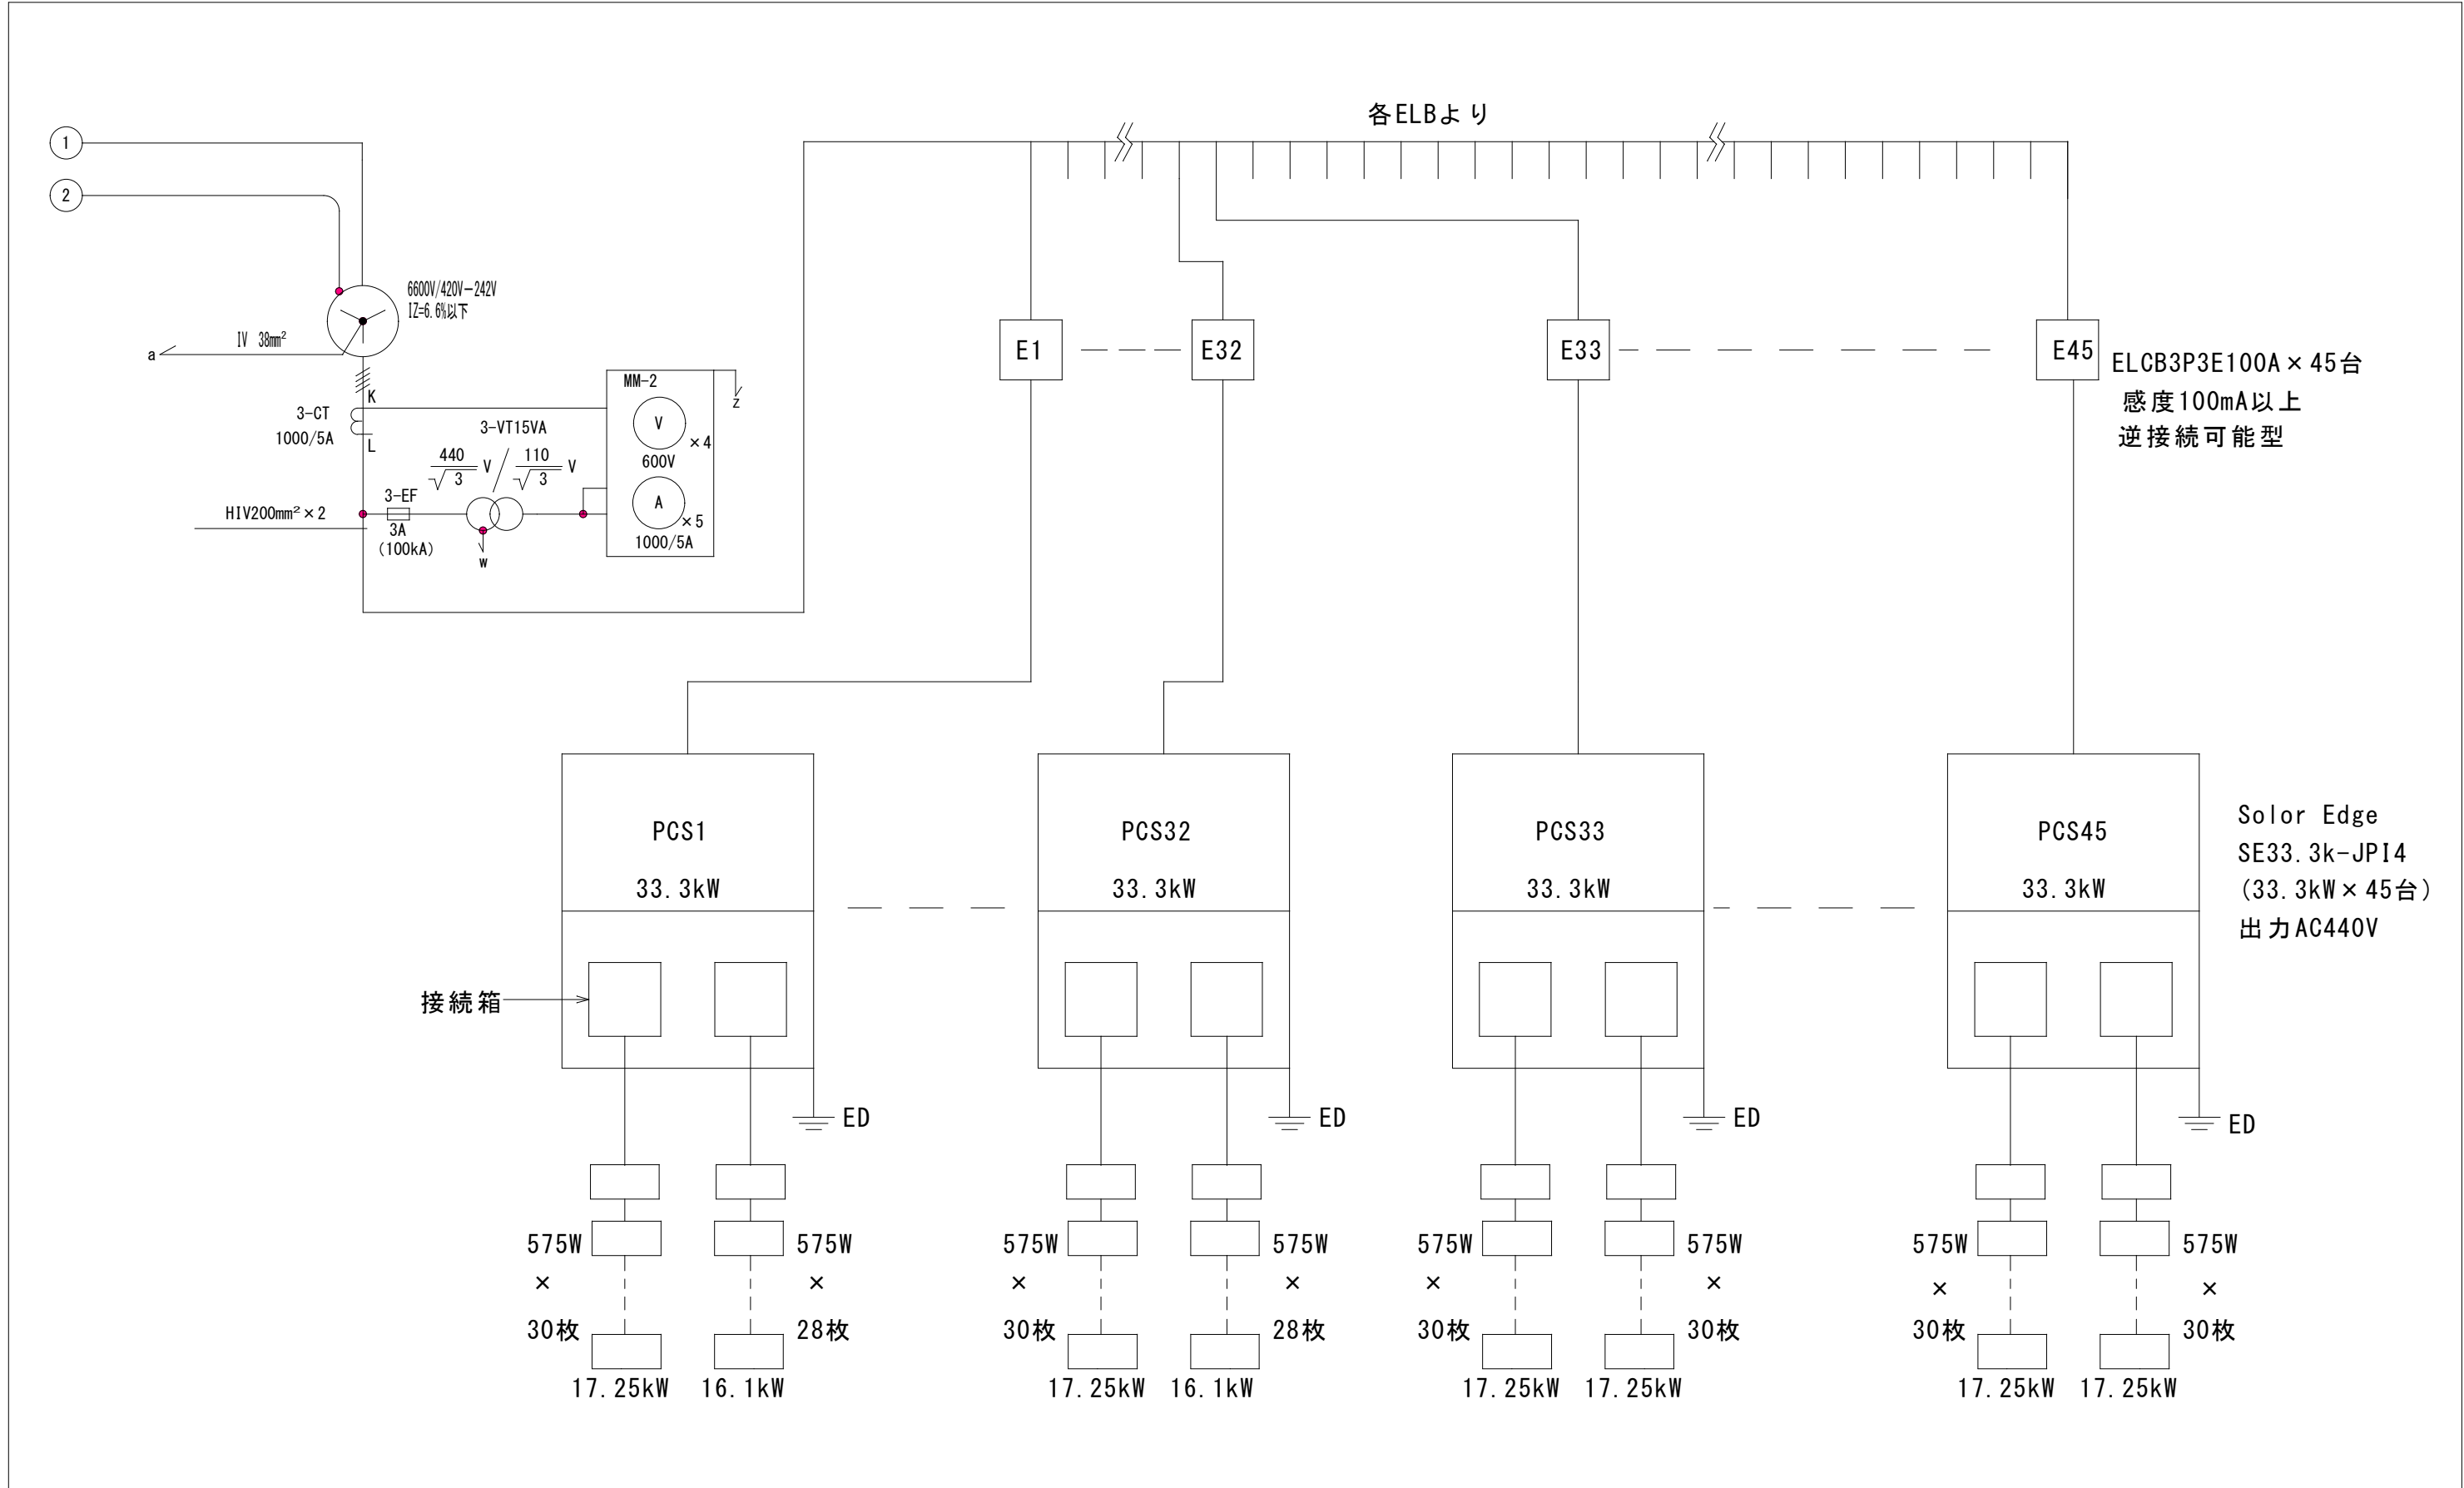

太陽電池パネル				パワーコンディショナ				作成日	2023年1月12日
メーカー	型式	枚数	最大発電量	メーカー	型式	台数	33.3 kW/PCS × 45 台=1498.5 kW	案件No. 鹿教湯 B	設備認定申請上の名称 鹿教湯B 発電所
JINKOSOLAR	JKM575N-72HL4-V	2636 枚	1,515.7 kW	ソーラーエッジ	SE33.3k-JP14	45 台	パネル総出力とパワコン総出力の小さい方になるため 本発電所の出力		住所 上田市鹿教湯温泉字南角 1772-94、1772-95
							1,498.5 kW		太陽光発電設備 単線結線図（系統図）