当社のID番号	上田104A			
設備認定申請上の名称	上田市鹿教湯第1発電所			
太陽電池1枚の定格出力	575W			
1台のPCSへのDC入力回路数	1入力	1入力	2入力	
1ストリングあたりのパネル枚数	30枚	28枚	30 枚	
PCS1台当たりのパネル数	58 枚		60 枚	合計
設置するPCSの台数	44 台		11 台	55台
パネルの総枚数	2552 枚		660 枚	3212枚
PCS1台当たりの出力	33.3kW		33.3kW	
発電所の出力	1831.5 kW		1831.5 kW	
太陽電池の合計出力	1846.9 kW		1846.9 kW	

森林伐採面積

A:4,641 + B:346 = 4,987m²

パネル枚数	パネル定格総出力
3,212枚	1,846.9 kW パネル出力：575W/枚

住所/敷地面積	最寄りの電信柱ＩＤ
上田市鹿教湯温泉字南角	61メ　141

地番	1772-92	1772-93	1772-96
面積m²	7481.25	6704.31	3631.24

地番合計敷地面積：17,816.8m²

パネルの幅･隙間投影寸法図　パネル勾配15度



パネル：　ジンコソーラー社　JKM575N-72HL4
パネル寸法：2278ｘ1134×35mm
パネル間隙間：横方向25mm　縦方向20mm

冬至日影（9時30分-14時30分）
緯度：36.29度

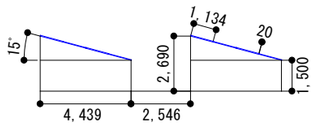

フェンスからパネルまでの間隔：1.8m

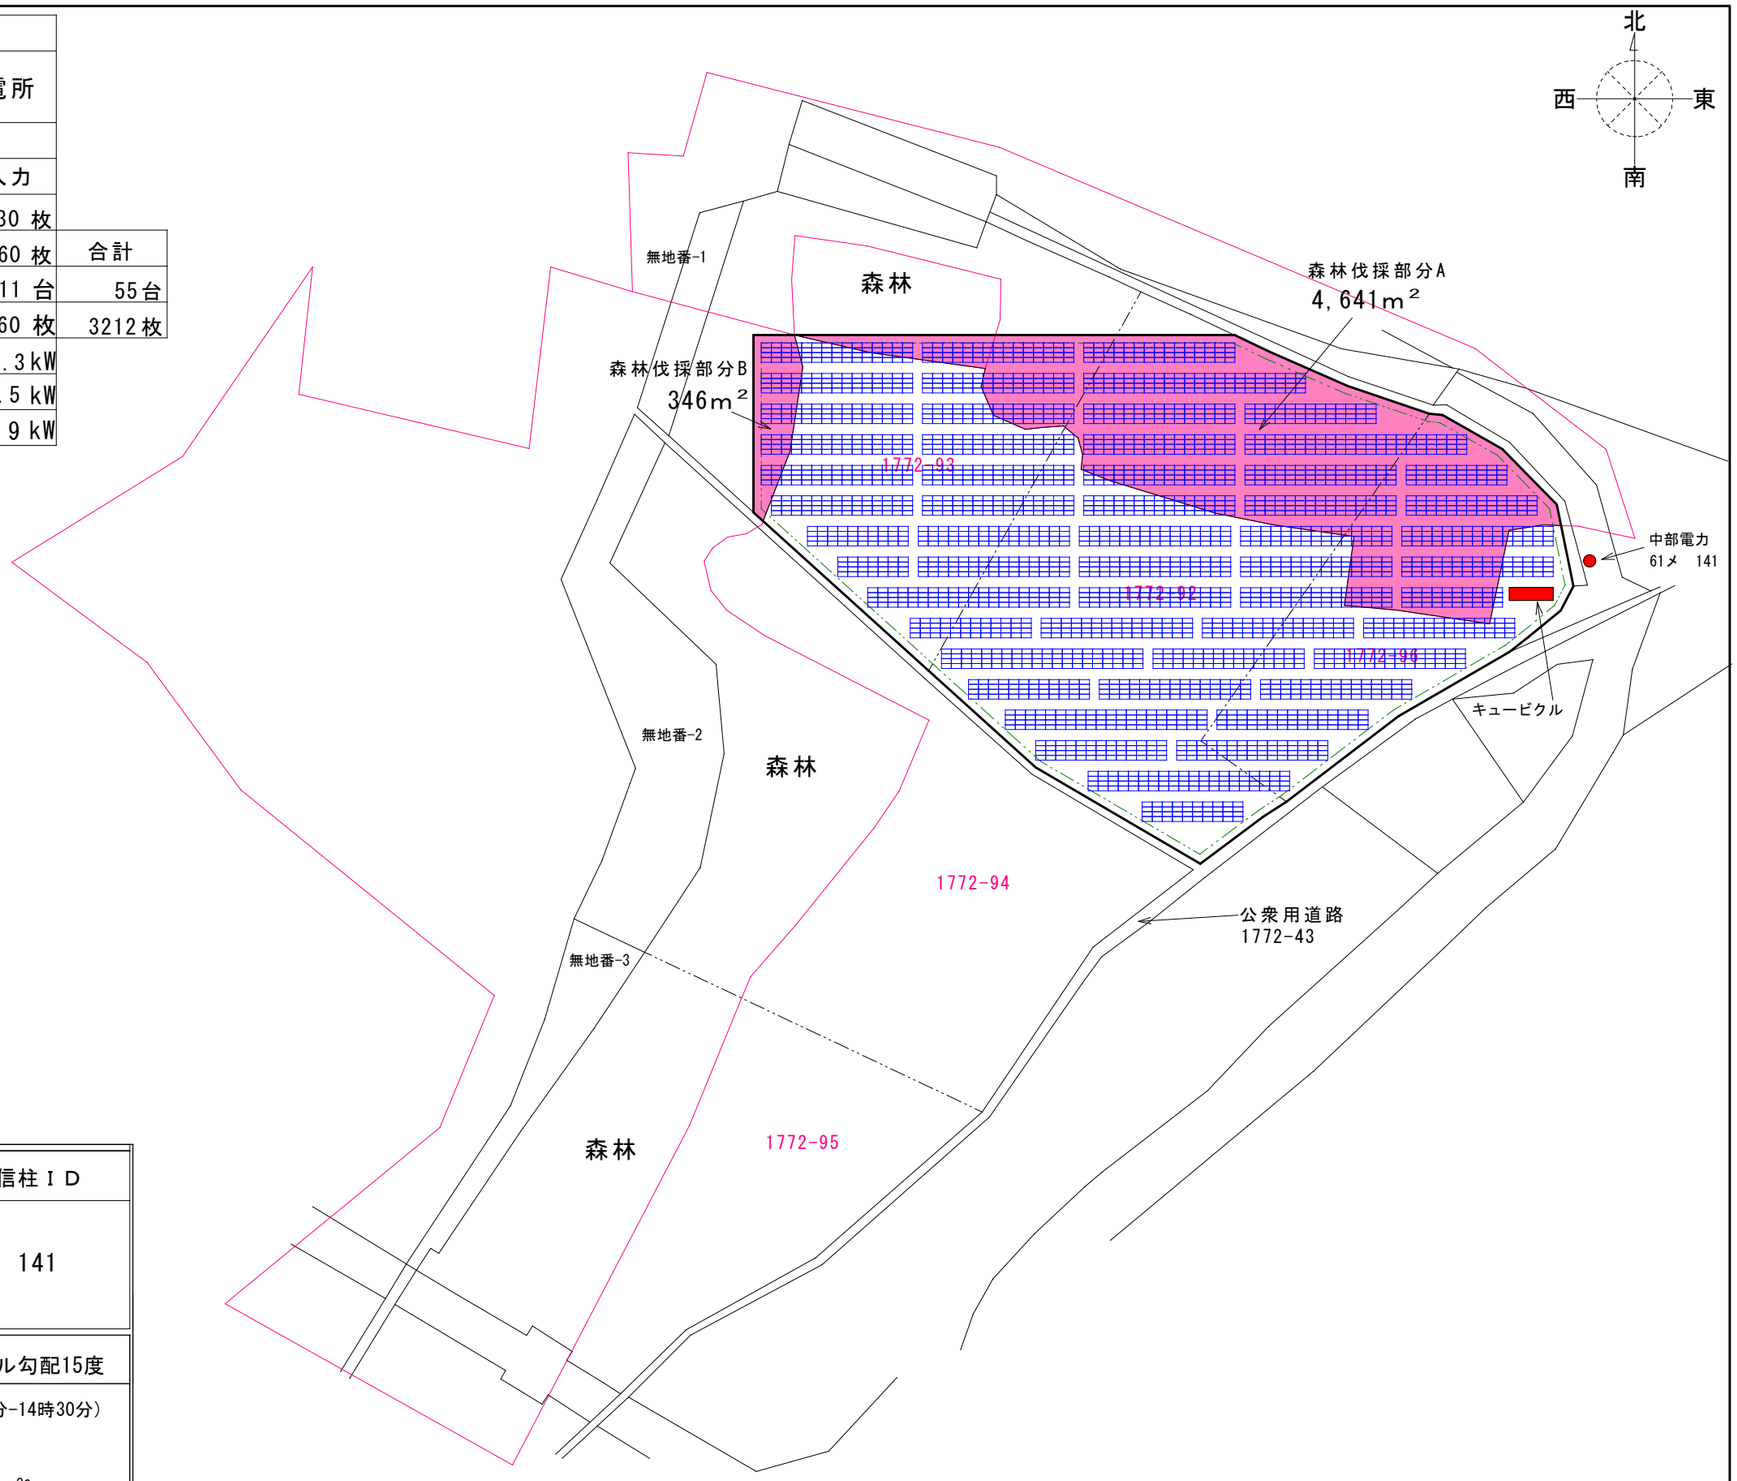

参考scale
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

上田市鹿教湯温泉字南角
36.291347, 138.103396

図面名称	パネル配置図

202305