


高圧変圧器

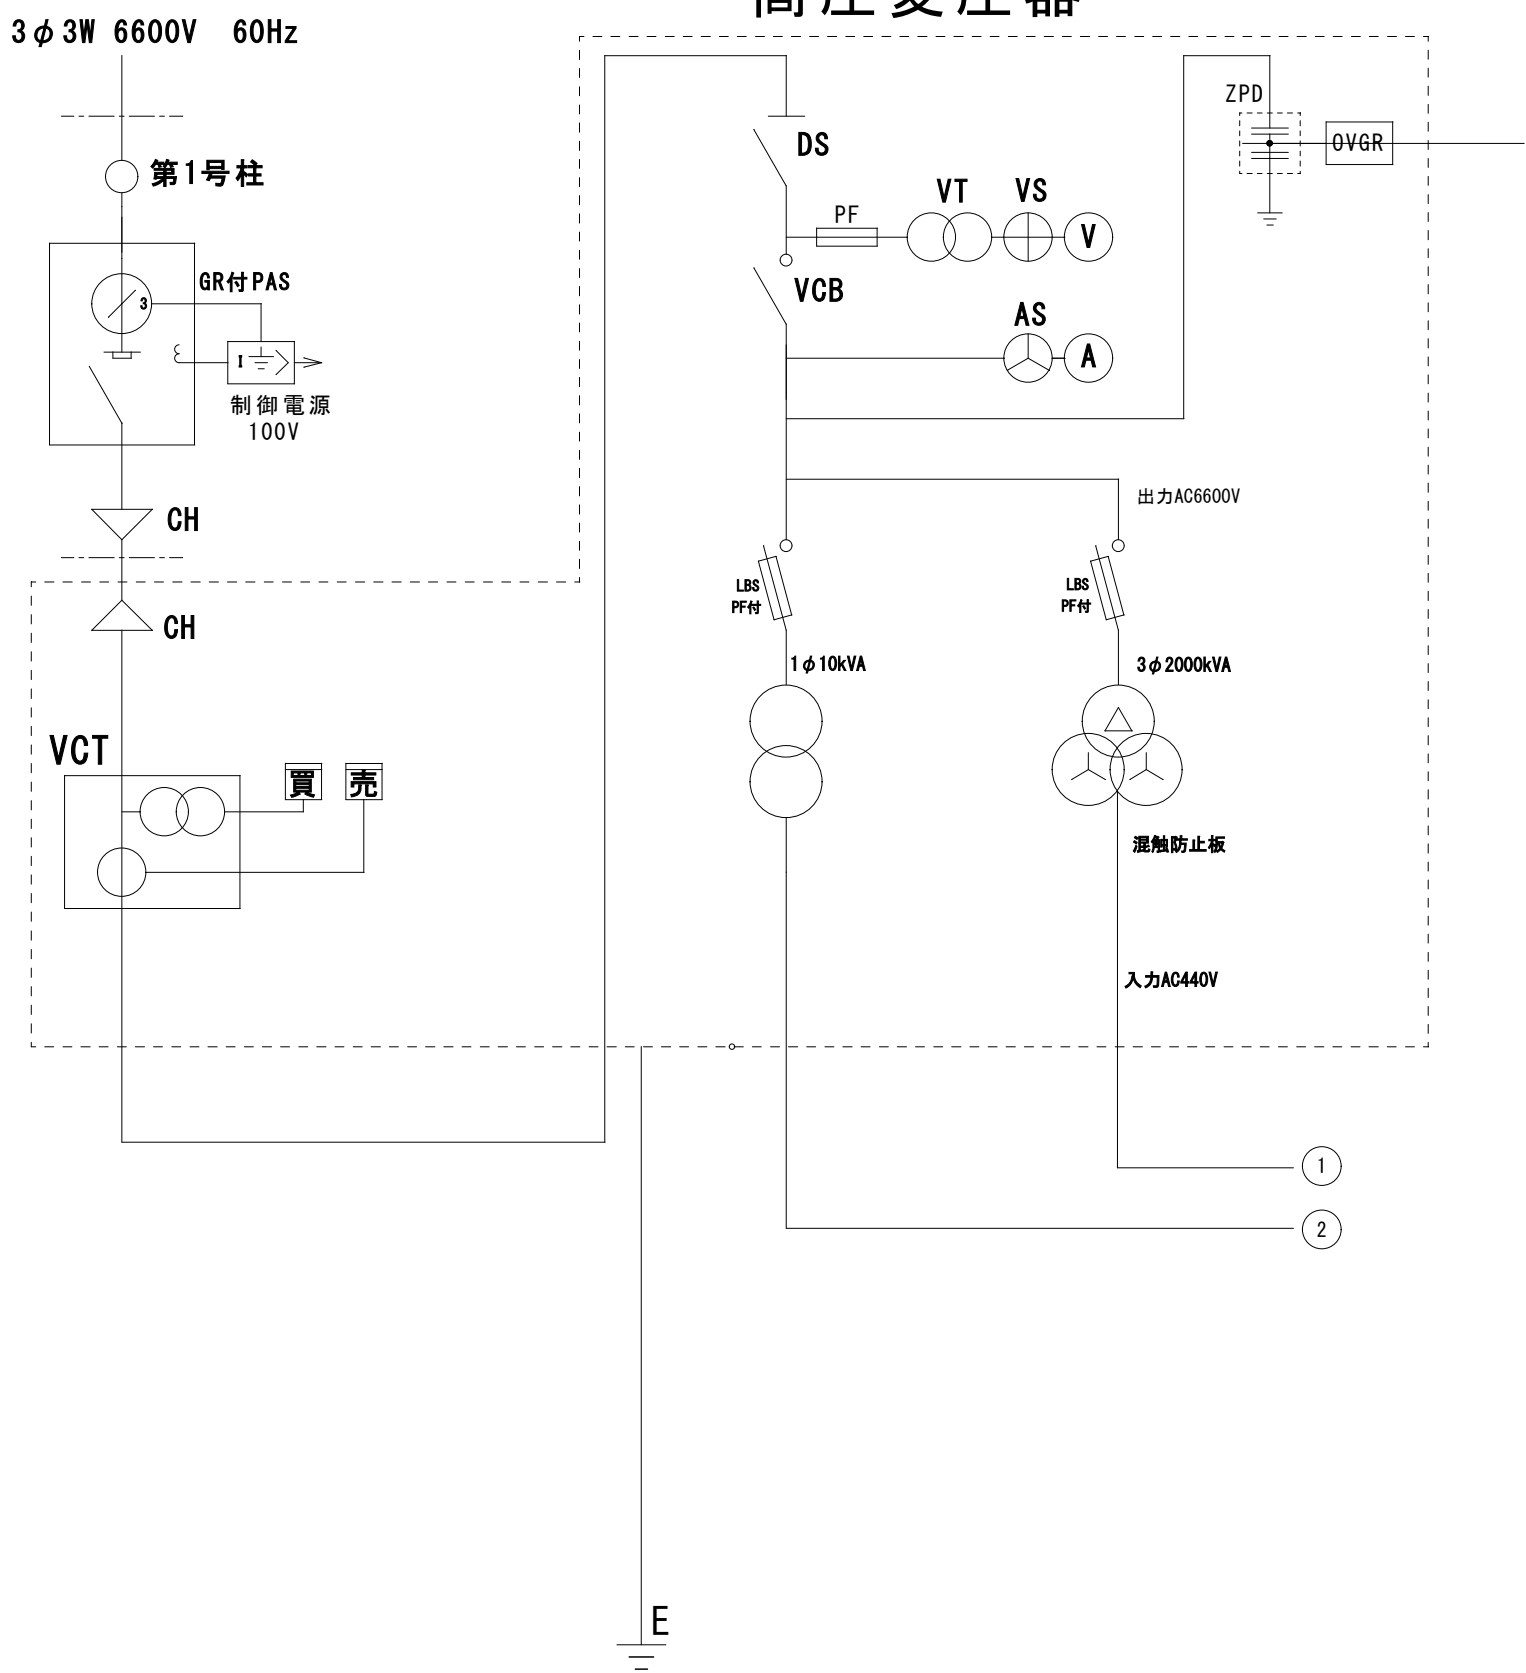

当該電力量を計測する電力量計は、計量法上の使用の制限を満たす電力量計を設置します。

設置後は速やかに報告します。

埼玉県川口市長藏3-20-13

株式会社グッドエネジー 代表取締役 山内浩一 (印)

								作成日		2023年1月12日	
太陽電池パネル				パワーコンディショナ					案件No. 上田 104A	設備認定申請上の名称 上田市鹿教湯第1発電所	
メーカー	型式	枚数	最大発電量	メーカー	型式	台数	33.3 kW/PCS × 55 台=1831.5 kW	30 直列×1 並列 28 直列×1 並列 30 直列×2 並列 = 58 枚 ×PCS 44台 計 2552枚 = 60 枚 ×PCS 11台 計 660枚 合計 3212枚		住所	上田市鹿教湯温泉字南角
JINKOSOLAR	JKM575N-72HL4-V	3212 枚	1, 846. 9 kW	ソーラーエッジ	SE33. 3k-JP14	55 台				1772-92、 1772-93 、1772-96	
パネル出力：575W/枚							パネル総出力とパワコン総出力の小さい方になるため 本発電所の出力			1, 831. 5 kW	太陽光発電設備 単線結線図（系統図）

