


当社のID番号	釧路20-97		
設備認定申請上の名称	中標津町東中第一発電所		
太陽電池1枚の定格出力	585W		
1台のPCSへのDC入力回路数	2入力	1入力	2入力
1ストリングあたりのパネル枚数	34枚	枚	32枚
PCS1台あたりのパネル数	68枚	64枚	合計
設置するPCSの台数	9台	9台	18台
パネルの総枚数	612枚	576枚	1188枚
PCS1台あたりの出力	30.186 kW	30.186 kW	
発電所の出力	543.348 kW		
太陽電池の合計出力	694.98 kW		

パネル枚数	パネル定格総出力
1,188枚	694.98kW


パネル出力: 585W/枚

住所/敷地面積	最寄りの電信柱ID
標津郡中標津町東中1番3	
地番 面積 m ²	54.27.89-57.85.92
1-3 13003	
地番合計敷地面積: 13,003m ²	

パネルの幅・隙間投影寸法図 パネル勾配40度


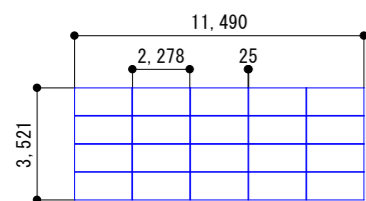


冬至日影 (9時30分-14時30分)
緯度: 43.57度

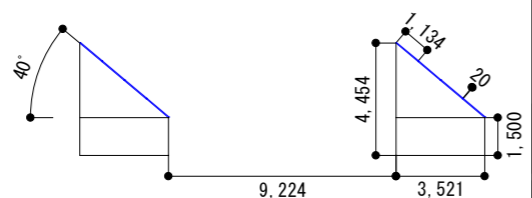

パネル: ジンソーラー社 JKM585N-72HL4
パネル寸法: 2278 x 1134 x 35mm
パネル間隙: 横方向25mm 縦方向20mm

フェンスからパネルまでの間隔: 1.5m

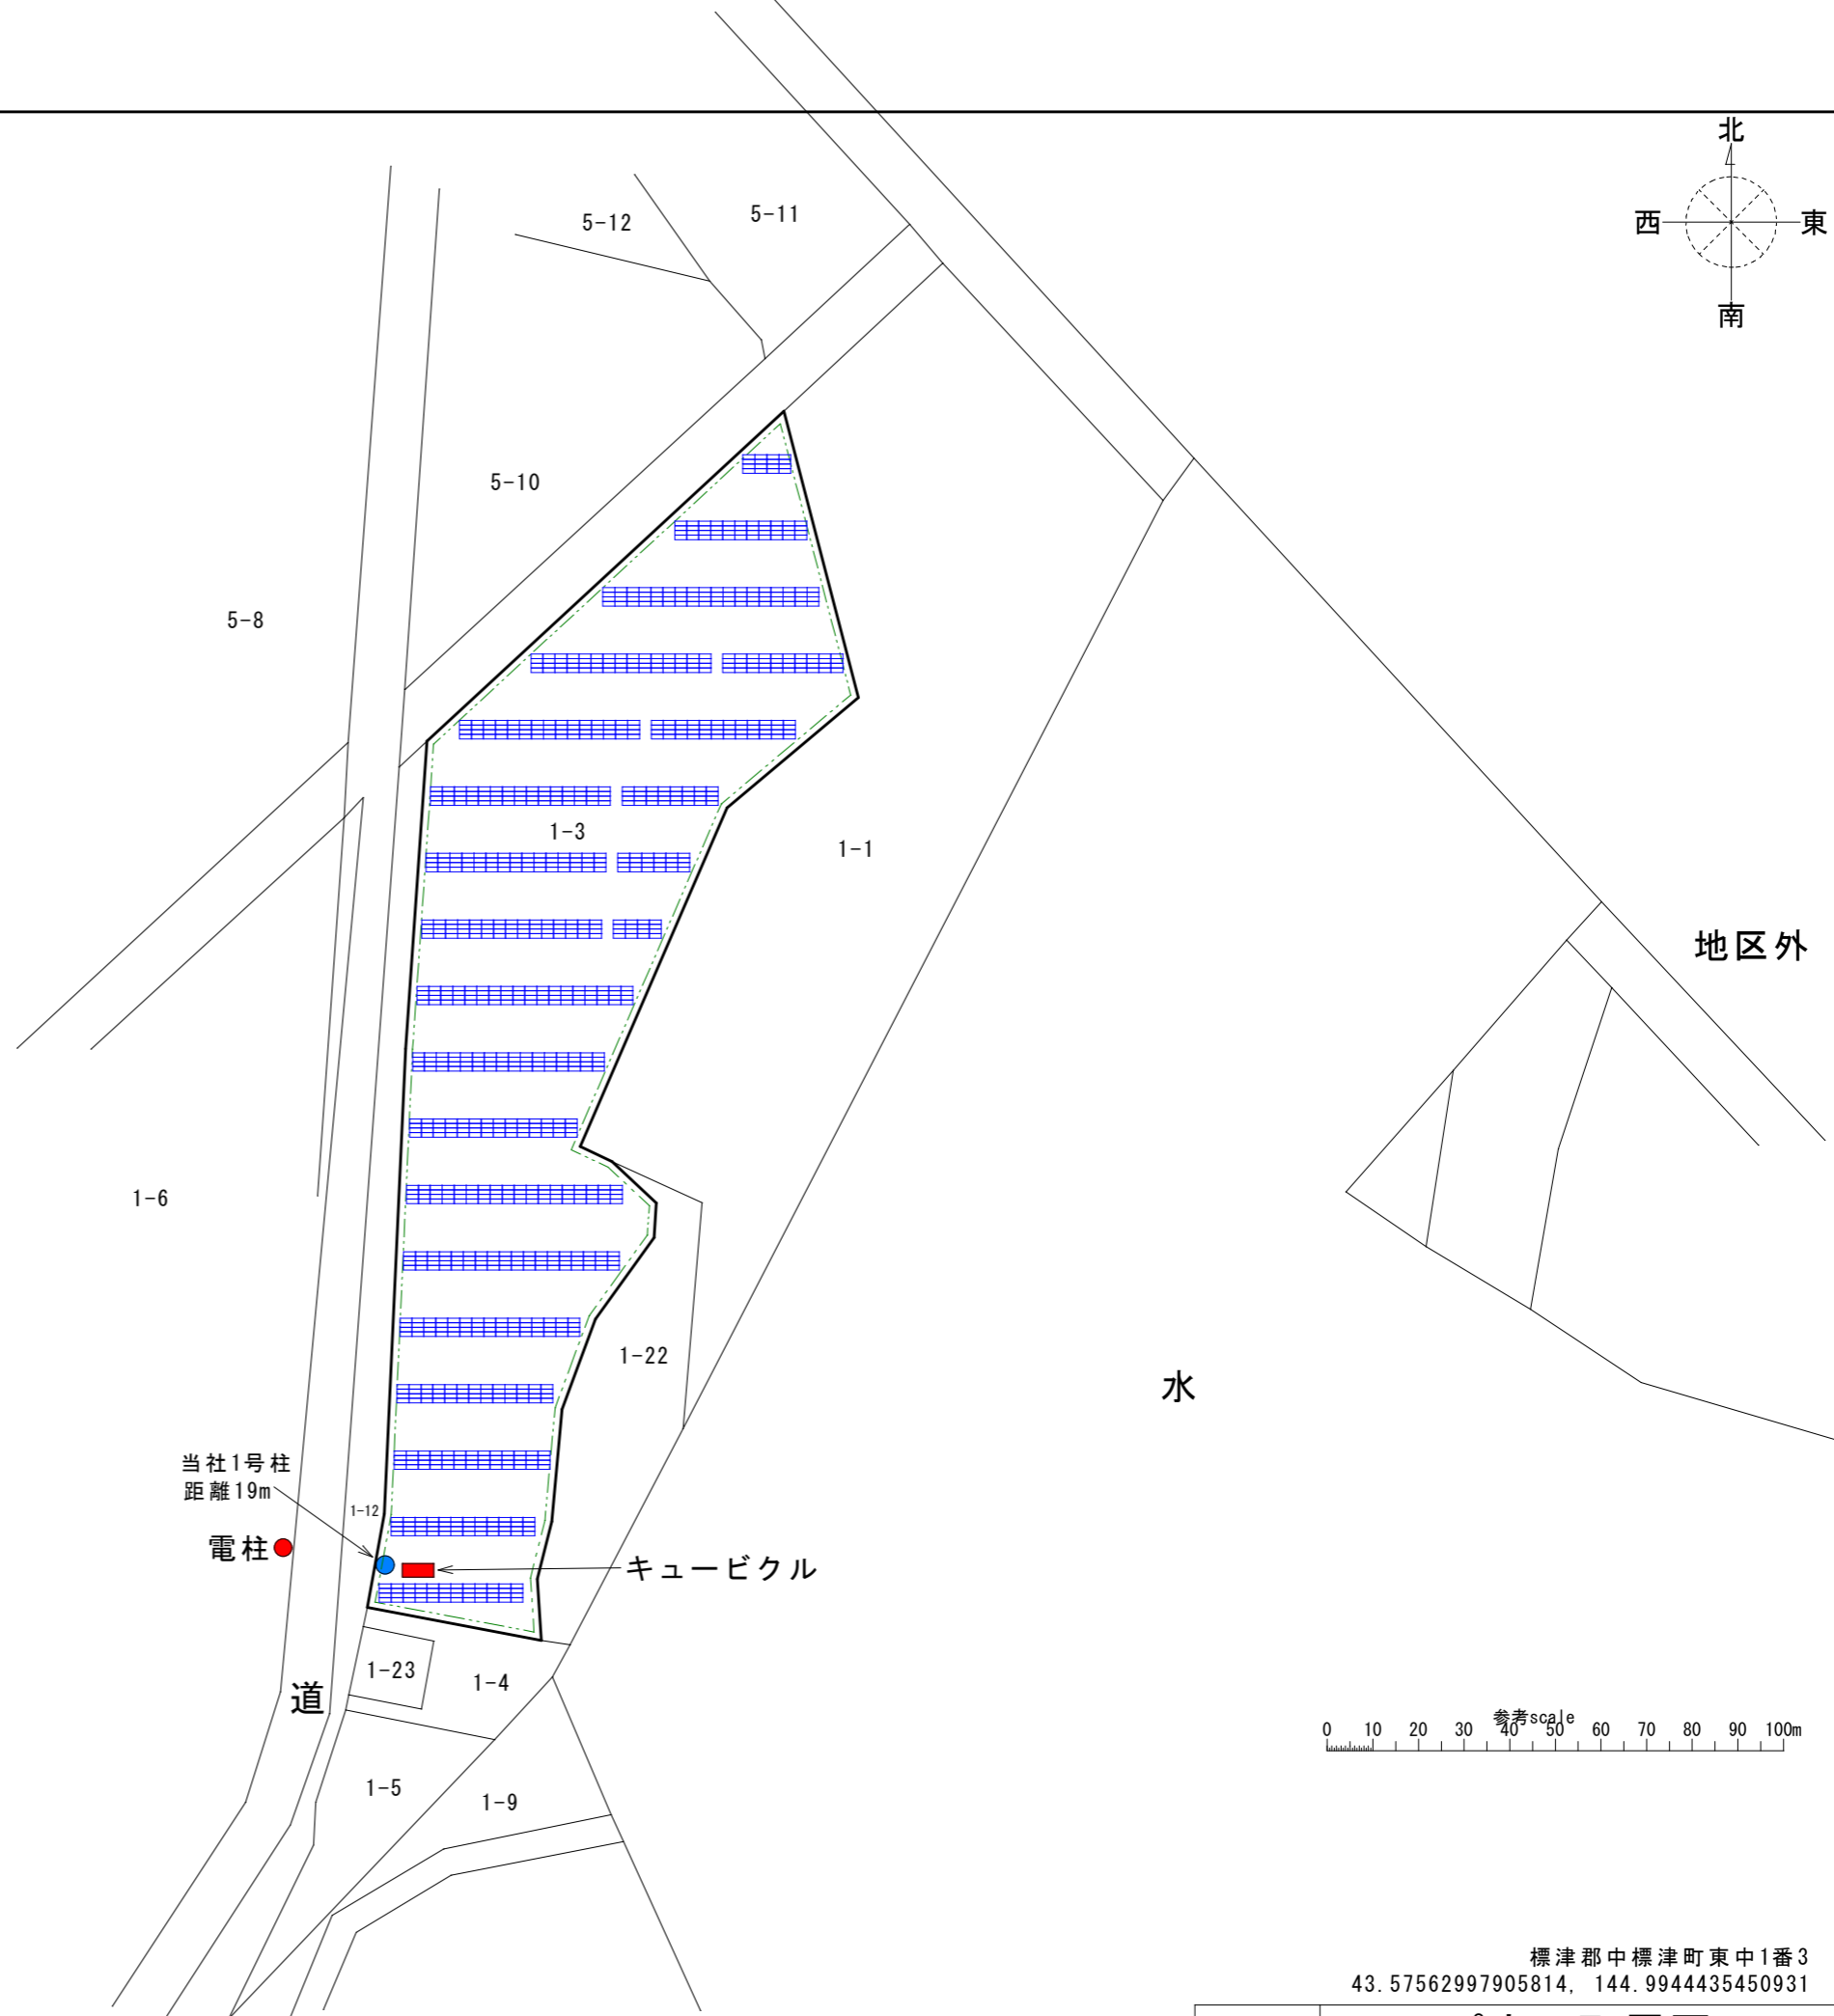

標津郡中標津町東中1番3
43.57562997905814, 144.9944435450931